

Photo 78 : Foraminifère à test agglutinant des grains de quartz (a) ainsi que divers composants de la phase de liaison (b). L'architecture est très fortement perturbée par les éléments agglutinés, on ne fait que soupçonner l'enroulement de type *Lituolidé*.

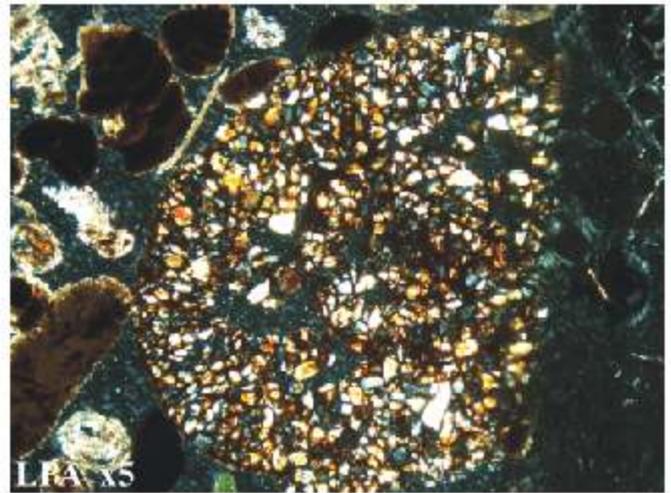
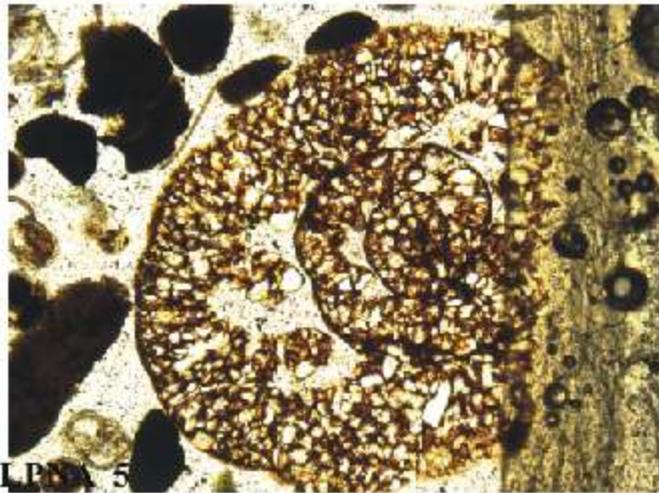


Photo 79 : Foraminifère à test agglutinant type *Lituolidés*. Remarquer les très nombreux grains de quartz agglutinés, bien visibles en LPA et l'enroulement du test bien visible en LPNA.